


SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NAŠICH KONSTRUKCÍ

SYSTÉM DIFUZNĚUZAVŘENÝ



Typ konstrukce	Součinitel prostupu tepla ($U = W/m^2K$)	
	požadovaný ČSN ($U = W/m^2K$)	skutečný ($U = W/m^2K$)
obvodová stěna	0,3	0,15
střešní konstrukce	0,24	0,21
podlahová konstrukce	0,45	0,3

SYSTÉM DIFUZNĚOTEVŘENÝ

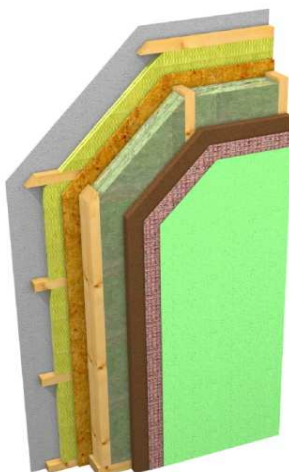

Typ konstrukce	Součinitel prostupu tepla ($U = W/m^2K$)	
	požadovaný ČSN ($U = W/m^2K$)	skutečný ($U = W/m^2K$)
obvodová stěna	0,3	0,17
střešní konstrukce	0,24	0,21
podlahová konstrukce	0,45	0,3

SYSTÉM NÍZKOENERGETICKÝ



Typ konstrukce	Součinitel prostupu tepla ($U = W/m^2K$)	
	požadovaný ČSN ($U = W/m^2K$)	skutečný ($U = W/m^2K$)
obvodová stěna	0,3	0,12
střešní konstrukce	0,24	0,13
podlahová konstrukce	0,45	0,21